




MIEUX VIVRE
son LOGEMENT

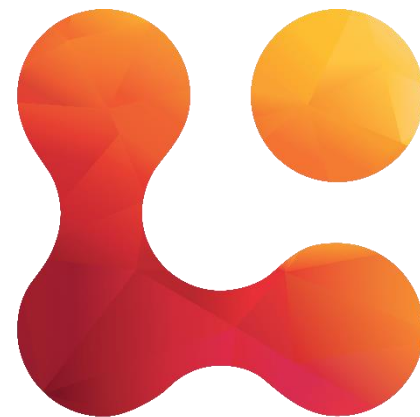


LOGISTA
H O M E T E C H

Les chiffres clés LHT

- 1 200 000 interventions / an
- 1 400 000 appels reçus/an
- 400 000 Logements gérés quotidiennement
- 20 000 chaudières posées en 2018 et 2019
- 1 350 collaborateurs
- 750 techniciens multitechniques et spécialistes
- 75 conseillers clientèle
- 85 clients bailleurs
- 38 agences réparties au plus près de vos parcs
- 1 équipe dédiée au développement d'outils informatiques
- 1 centre de relation clients fonctionnant 24h/24 et 7j/7

Nos implantations géographiques

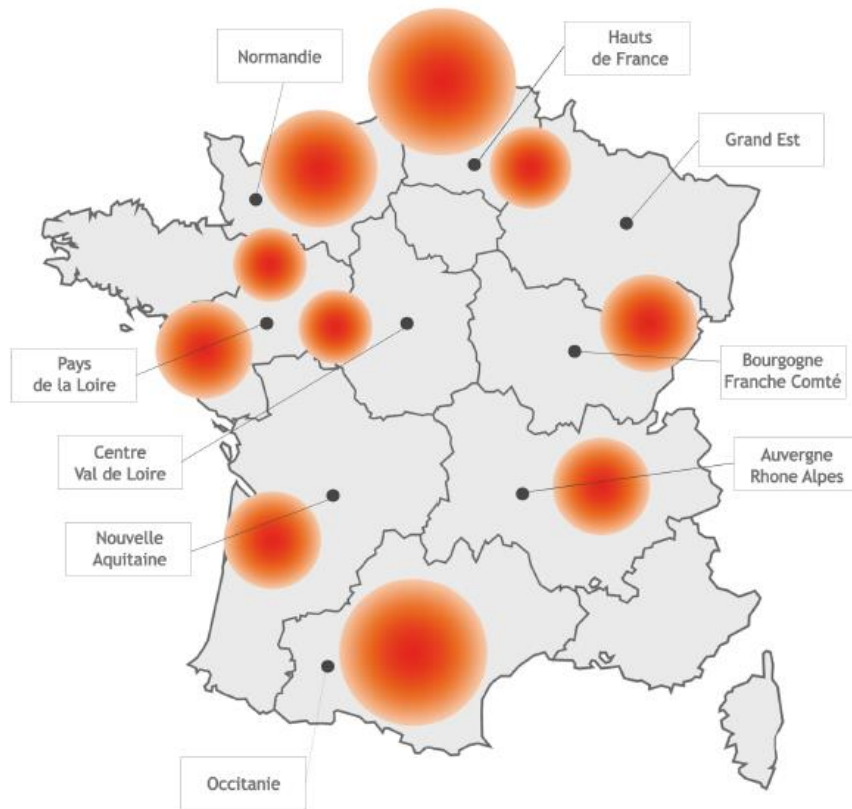

Logista Hometech : Pôles d'activités

Maintenance et Services

- Maintenance multitechnique
- Chauffage
- Climatisation
- Plomberie
- Electricité
- Menuiserie
- Recensement
- Sécurité des parties communes
- Interphonie

Relation Clients

- Planification de RDV techniques
- Gestion technique et administrative en débordement de journée
- Ligne de chantier
- Gestion sinistre
- Gestion d'astreintes

Assainissement 3D

- Entretien de réseaux d'assainissement
- Entretien pompes de relevage et station d'épuration
- Nettoyage
- Lutte contre les nuisibles

Travaux

- P3R
- Marche à bons de commandes
- Travaux tous corps d'état


Technologie

- Maintenance digitale
- Supervision d'équipements connectés

Logista Hometech : La Visite d'Entretien Annuelle



Logista Hometech : Principe de la VMC GAZ

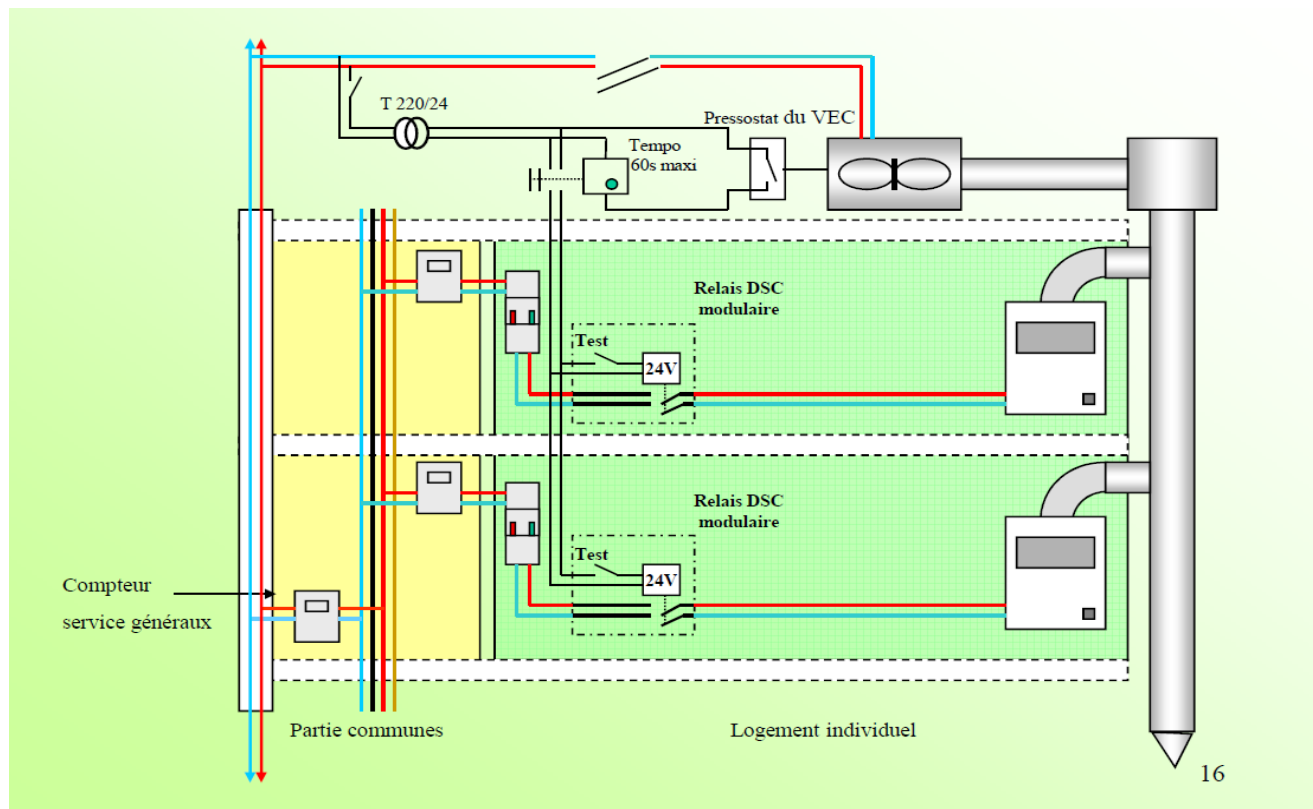

Logista Hometech :

 Quinquennales 

Informations générales

Intérieur logement

Informations générales

Intervention : 06939160

Client : PDC HABITAT

Intérieur logement

Type de logement : ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6 et plus

Appareil Raccordé

☒ Chaudière VMC Gaz ☐ Chauffe-Bains VMC Gaz

Marque : CHAFFOTEAUX & MAURY 

Type

Modèle

ELEXIA 2 23 FF 

Type ☐ Condensation ☐ Classique ☐ Ventouse ☐ Bas Nox

Puissance : ☐ 20 KW ☒ 23 KW ☐ 24 KW ☐ 25 KW ☐ 30 KW ☐ Autre :

Année de mise en service :  

Temps coupure en seconde : 100

Essai de la sécurité individuelle : ☒ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant

localisation : ☒ Gaine technique (Palier) ☐ Cuisine ☐ Cellier ☐ Autre







Logista Hometech :Ramonage



Logista Hometech : VMC et Conduit de fumée

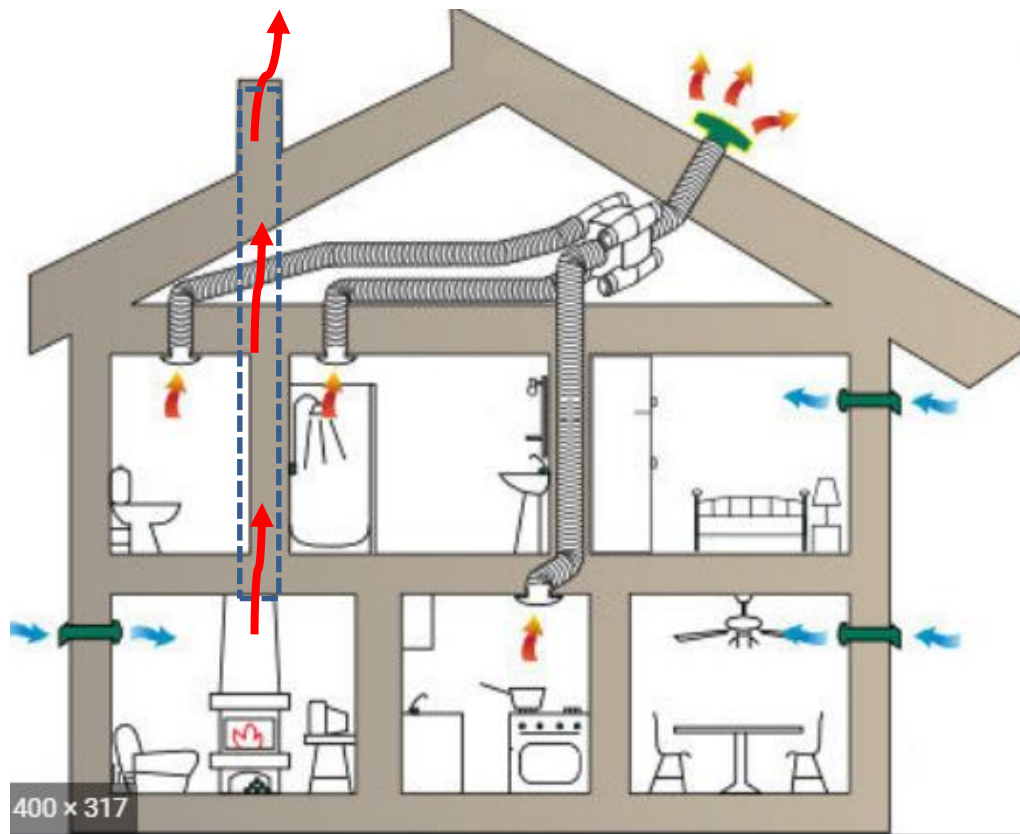

Logista Hometech: Inversion de tirage

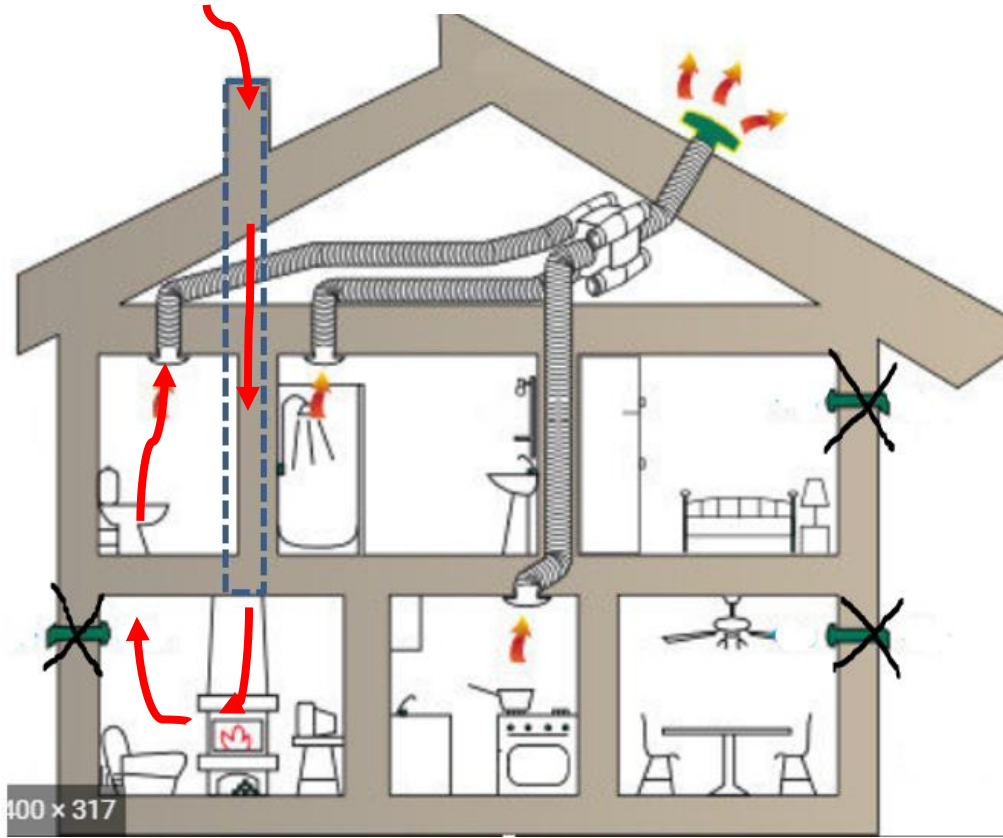


Logista Hometech :Hotte aspirante




Logista Hometech :Réseau déposé



Logista Hometech: Ventouse déboîtée

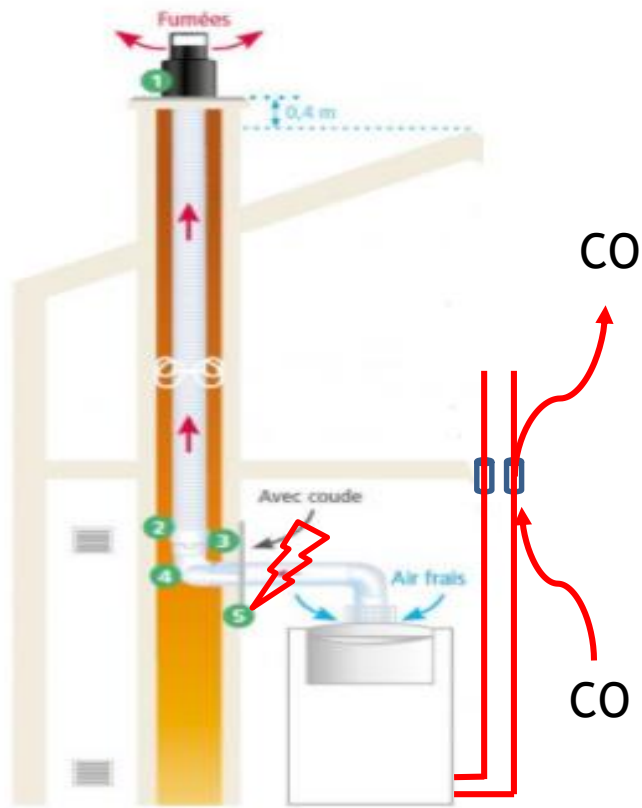

Logista Hometech: Ventouse en Véranda

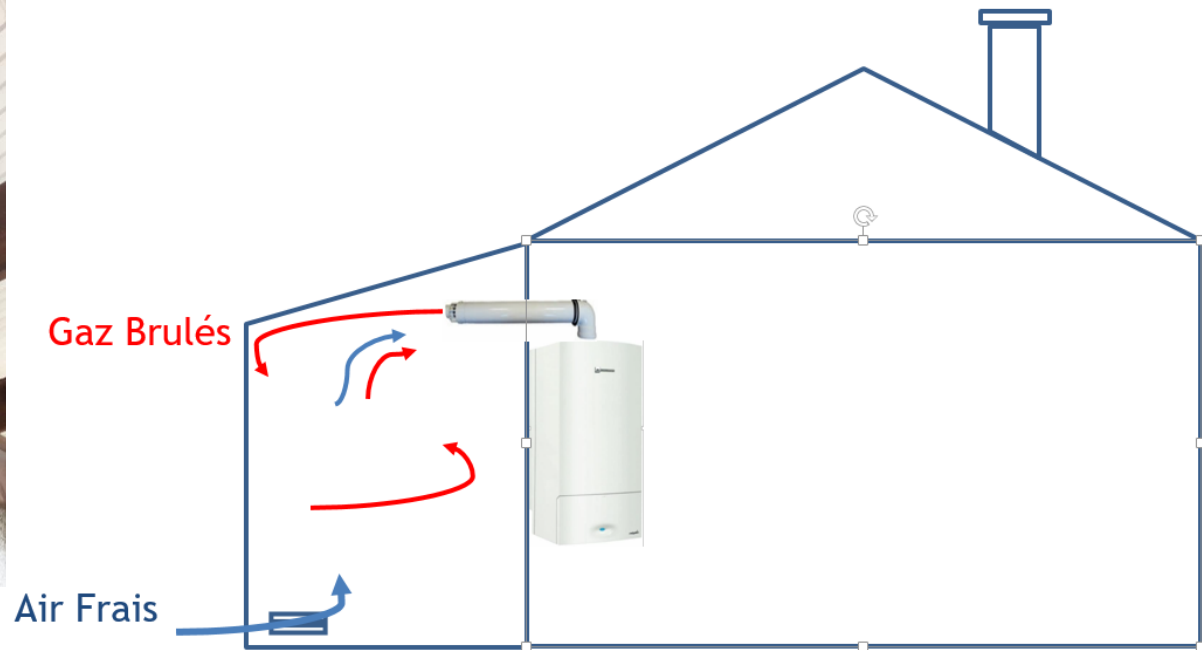

Logista Hometech : Réseau VMC et Chaudière de type B



Logista Hometech : Lycée JLC



Logista Hometech : La formation

Après le 1^{er} Juillet 2019

Interdiction d'utilisation :


Des tubes souples à base de caoutchouc de 15 mm de diamètre intérieur (Gaz de Ville) pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués **par réseaux** (c'est-à-dire Les tubes répondant à la norme NF D 36-102) qui se raccordent directement sur des têtes (abouts annelés vissés) à chacune des extrémités.



La mise en service

- La méthode idéale et réglementaire :
- Mettre en service en même temps toutes les chaudières de la colonne 3CEp, en mode sanitaire (ouverture de 2 robinets Eau Chaude), puissance maxi.
- Attente minimale de 5 minutes en fonctionnement puis contrôle sur tous les appareils du taux de CO dans l'air neuf, capot de chaudière fermé. Ce taux doit être à 0 ppm.
- En cas de présence de CO, l'ensemble des chaudières de la colonne doit être arrêté. Le poseur est averti immédiatement : la procédure de contrôle d'étanchéité du conduit avec l'appareil de fumée est remise en œuvre.


En Maintenance, ayez toujours le réflexe en cas de mauvaise combustion ou de problème d'allumage de vérifier qu'il n'y ait pas de CO dans les conduites d'air frais avec l'analyseur, caisson fermé, bien sûr... !



Logista Hometech :Le Connecté

Extracteur

Dernière donnée : 12:23 - 14/10/19

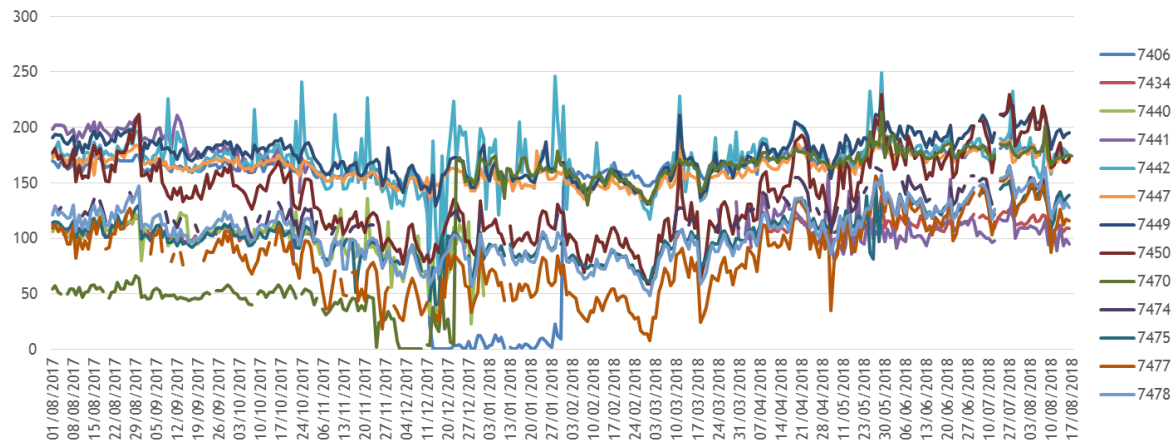

LOGISTA
HOMETECH

MERCI